USTM | Professional water treatment

SK

Návod na obsluhu bypassu zmäkčovača vody **MultiLine**

CZ

Návod k obsluze bypassu změkčovače vody **MultiLine**



Obsah

1. Technické údaje 3
2. Popis produktu 4
3. Princíp fungovania a ovládanie 5


Obsah

1. Technické údaje 7
2. Popis produktu 8
3. Princip fungování a ovládání 9

1. Technické údaje

Symbol	BYPASS MULTILINE
Priemer pripojenia	2 x 1" VZ a 2 x 1” VN
Menovitý tlak	PN 25
Prevádzkový tlak	6 bar
Max. teplota vody	40 °C
Určenie	Teplá a studená voda
Materiál	Mosadz
Hmotnosť	1220 g

Rozmery:

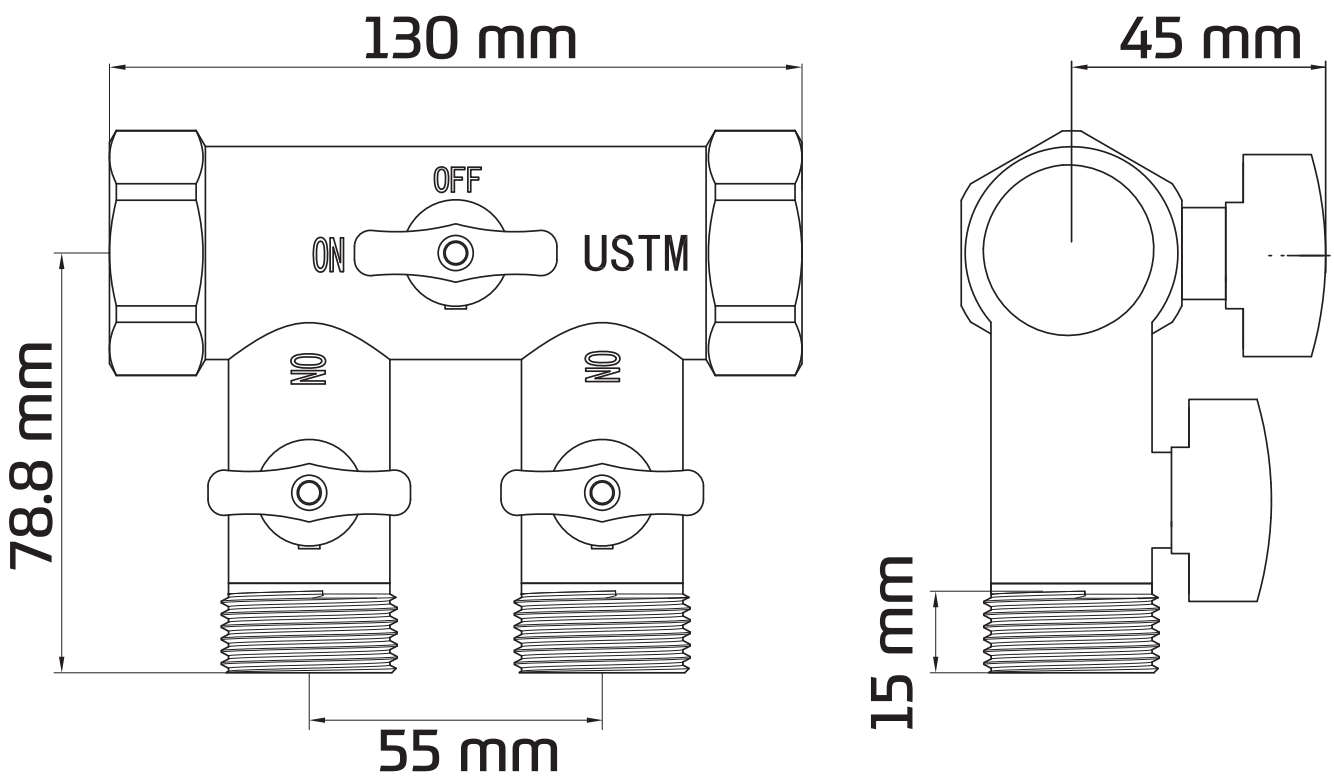

2. Popis produktu


MultiLine je určený predovšetkým na montáž zmäkčovačov vody. Použitie ventilu prispieva k úspore času počas montáže. Použitie MultiLine umožňuje prerušiť prívod vody do zariadenia bez nutnosti zatvárať prívod vody do budovy. To umožňuje používateľovi využívať vodu počas inštalácie, opravy alebo údržby zariadenia.

MultiLine môže tiež slúžiť na napĺňanie, dopĺňanie, preplachovanie a čistenie vykurovacích a klimatizačných systémov.

3. Princíp fungovania a ovládanie


Ovládanie smeru prúdenia v MultiLine sa vykonáva zmenou konfigurácie polôh ventilov.

Poloha: Prevádzka
Pre toto nastavenie voda vplýva do zariadenia a následne sa vracia do inštalácie. Ventily (1 a 2) pri zariadení by mali byť otvorené a ventil (3) by mal byť zatvorený.

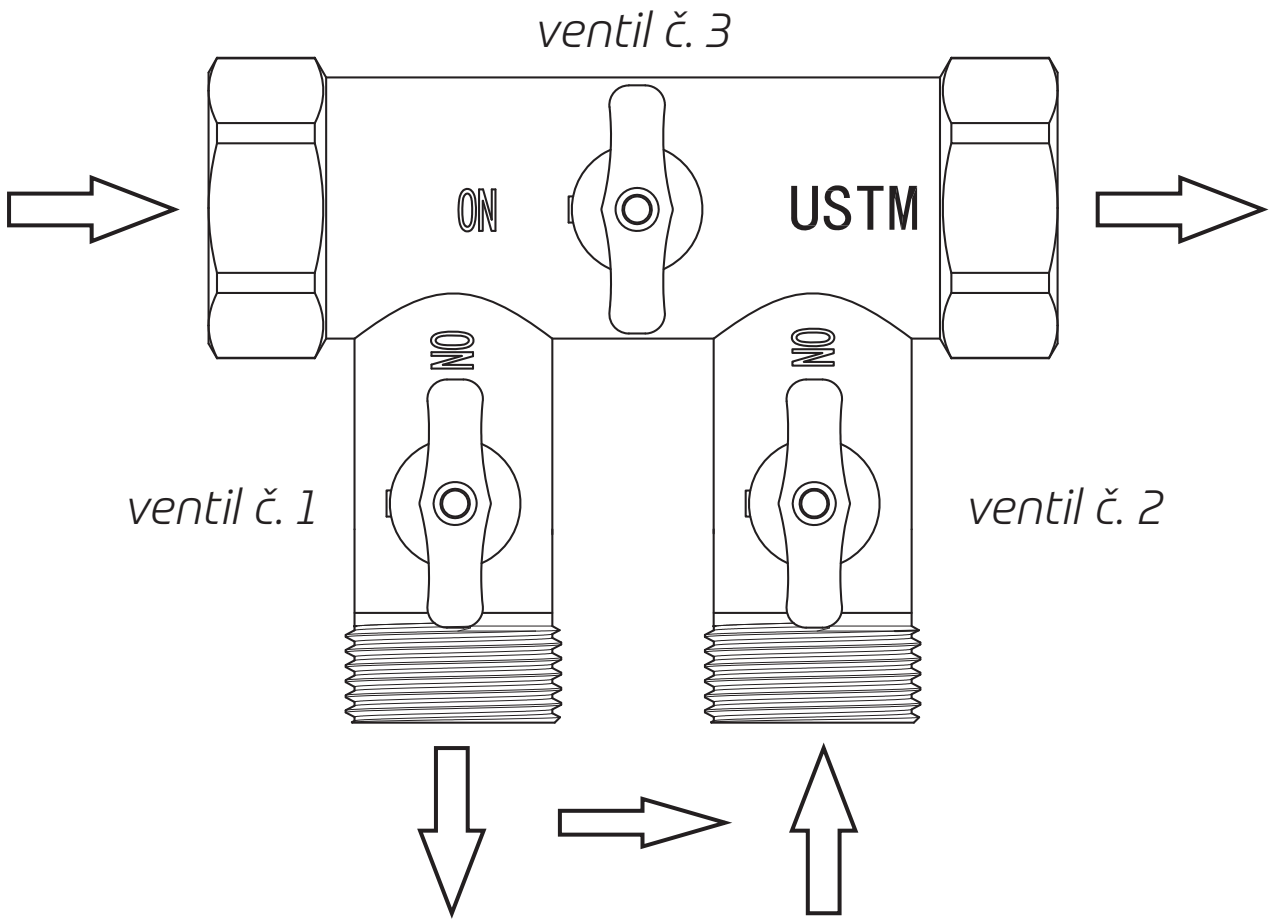

Poloha: ByPass


Pri tej konfigurácii voda prúdi „priamo“ bez zapojených periférnych zariadení. Ventily (1 a 2) pri zariadení by mali byť zatvorené a ventil (3) by mal byť otvorený.

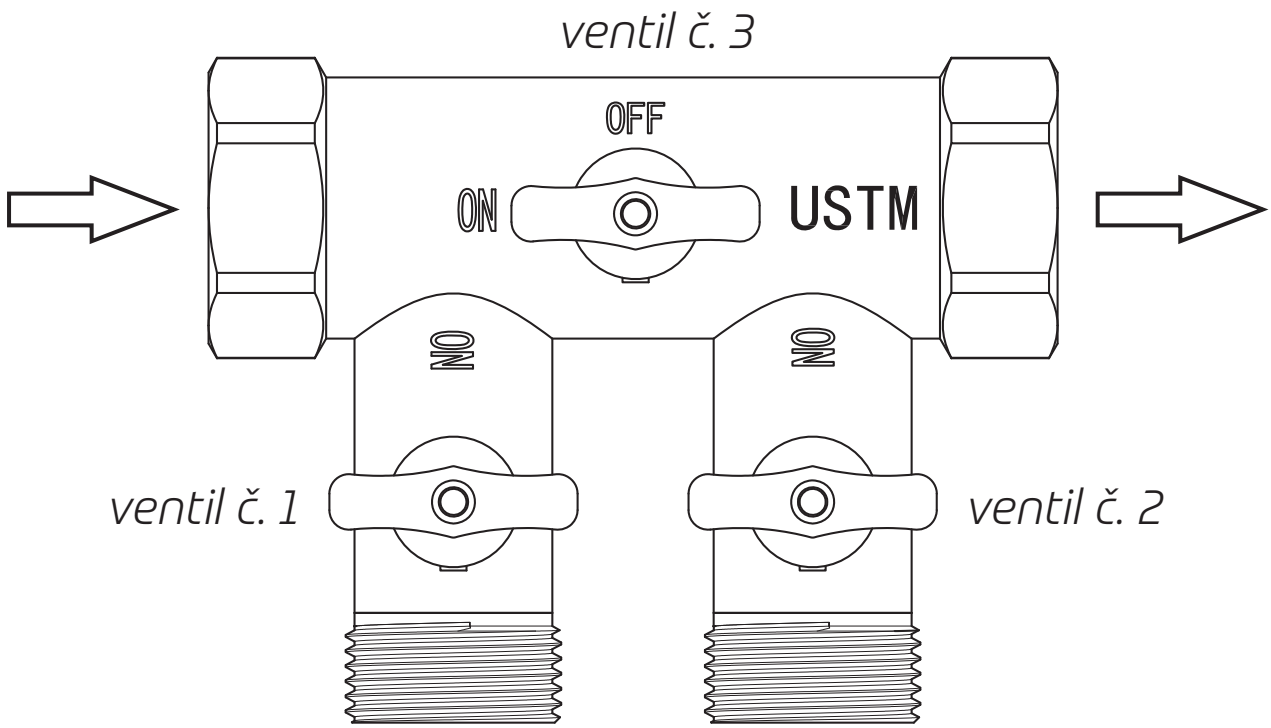

1. Technické údaje

Symbol	BYPASS MULTILINE
Průměr připojení	2 x 1" VZ a 2 x 1” VN
Jmenovitý tlak	PN 25
Provozní tlak	6 bar
Max. teplota vody	40 °C
Určení	Teplá a studená voda
Materiál	Mosaz
Hmotnost	1220 g

Rozměry:

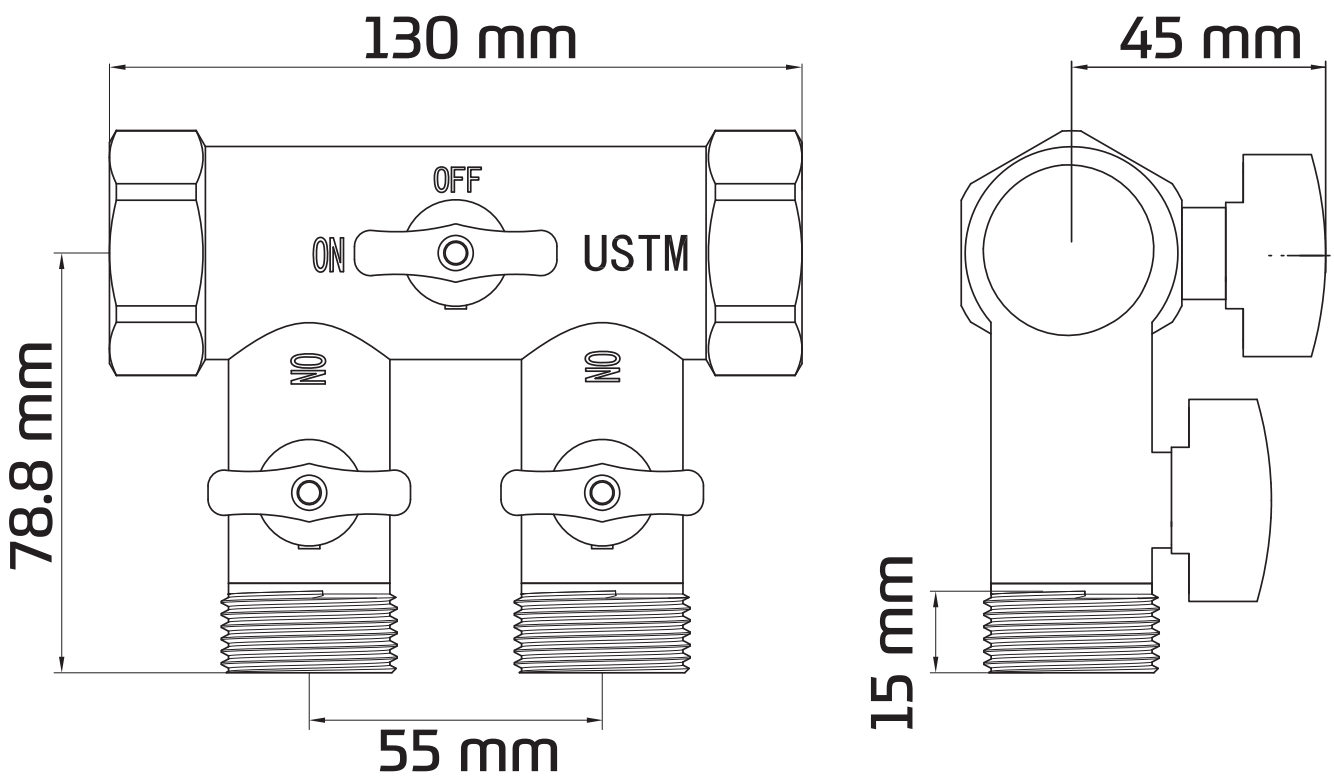

2. Popis produktu


MultiLine je určen především k montáži změkčovačů vody. Použití ventilu přispívá k úspoře času během montáže. Použití MultiLine umožňuje přerušit přívod vody do zařízení bez nutnosti uzavřít přívod vody do budovy. To umožňuje uživateli využívat vodu během instalace, opravy či údržby zařízení.

MultiLine může také sloužit k plnění, doplňování, proplachování a čištění topných a klimatizačních systémů.

3. Princip fungování a ovládání


Řízení směru průtoku v MultiLine probíhá změnou konfigurace poloh ventilů.

Pozice: Provoz
Pro toto nastavení voda přitéká do zařízení a následně se vrací do instalace. Ventily (1 a 2) u zařízení by měly být otevřené a ventil (3) by měl být uzavřený.

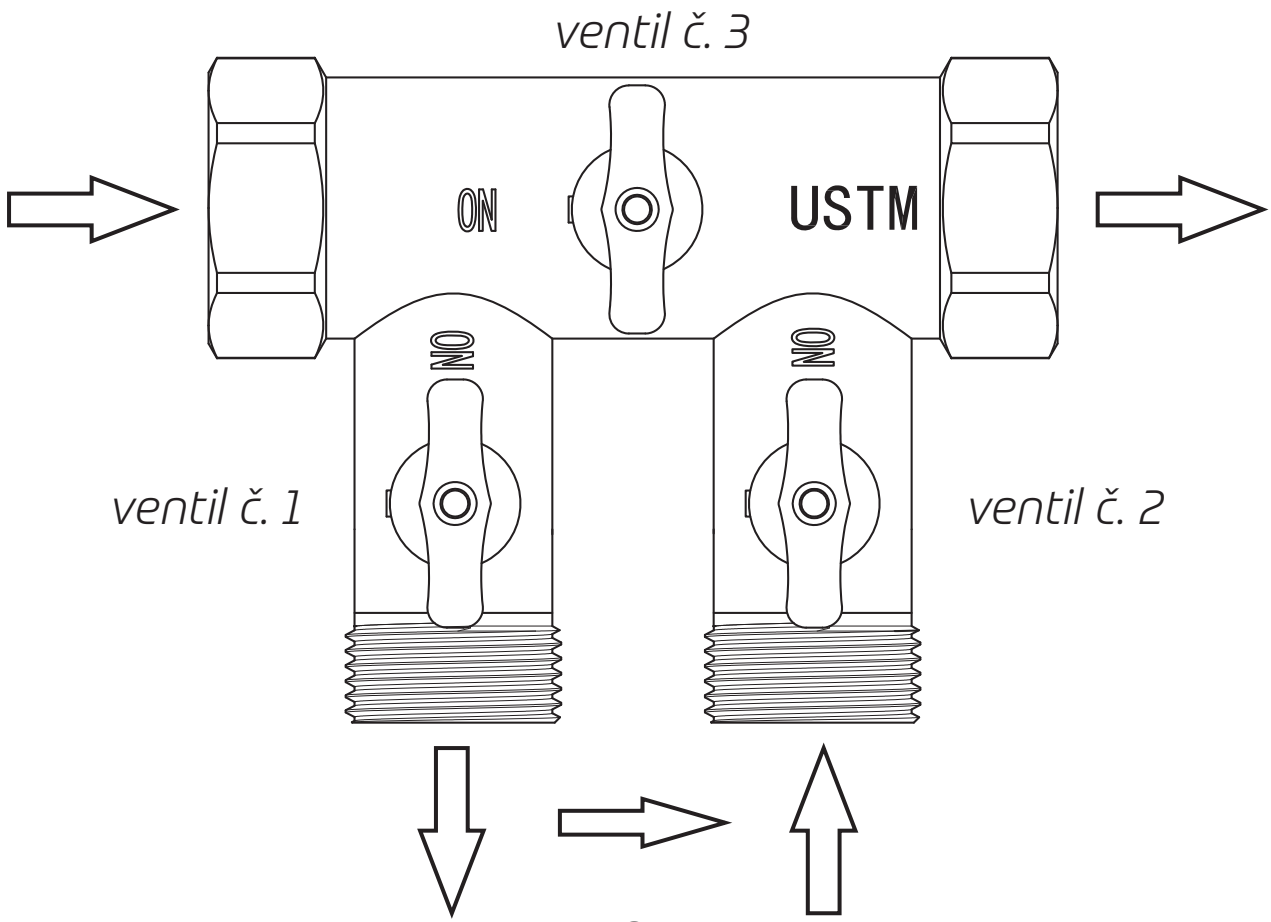

Pozice: ByPass

Při této konfiguraci voda proudí „přímo“ mimo připojená periferní zařízení. Ventily (1 a 2) u zařízení by měly být uzavřené a ventil (3) by měl být otevřený.

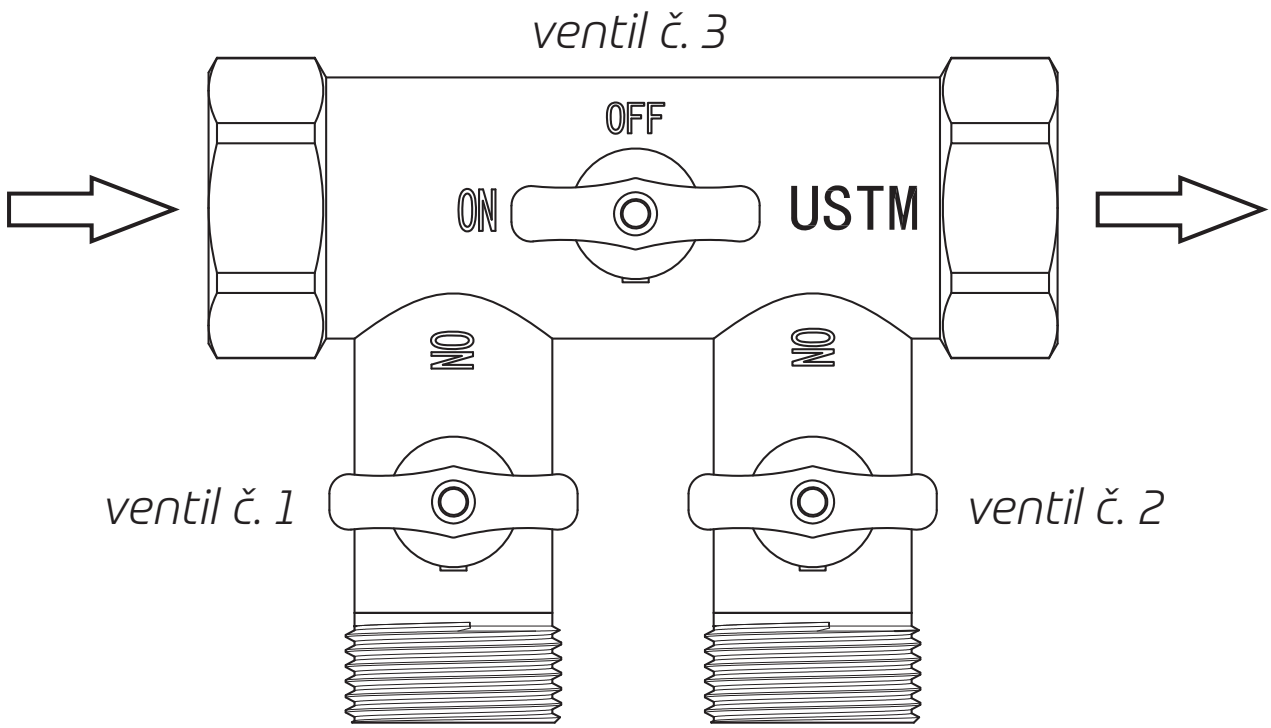

USTM | Professional water treatment

This product was conceived by:
USTM Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124a,
97-200 Tomaszów Maz. Poland
tel.: (+48) 44 711-11-19
e-mail: biuro@ustm.pl

With the manufacturing entrusted to:
YUHUAN HUIFA VALVE CO.,LTD
Tianao Industrial, Chumen,Yuhuan City, Taizhou,
Zhejiang Province
CHINA P.C:317605

More information about the products is available on the website

www.ustm.pl